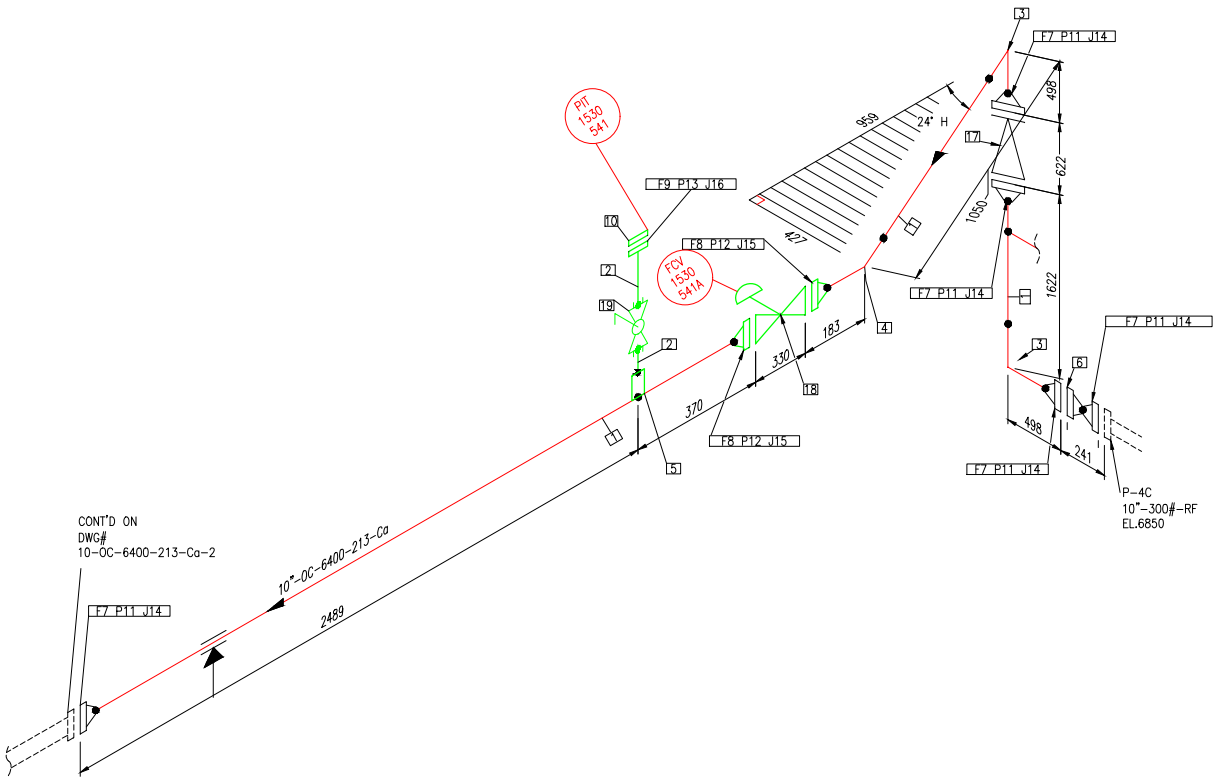


LISTA DE MATERIAL

ITEM	QUANT.	DIAM.	DESCRIÇÃO	PESO TOTAL
			TUBOS	
1	5,5M	10"	TUBO DE AÇO CARBONO SCH.40 API 5L GR B PSL1 ASME B36.10	331,6
2	0.2M	3/4"	TUBO DE AÇO CARBONO SCH.160 API 5L GR B PSL1, SC ASME B36.10	0,58
			CONEXÕES	
3	2	10"	CURVA 90 GRAUS AC,PC,SCH.40,ASTM A 234 Gr WPB,ASME B16.9.	74,0
4	1	10"	CURVA 45 GRAUS AC,PC,SCH.40,ASTM A 234 Gr WPB,ASME B16.9.	20,5
5	1	10"x3/4"	MEIA LUVA , AFO, EXT. ES 6000# ASTM A105, ASME B16.11 MSS SP-97	0,3
			FLANGES	
6	1	10"	FLANGE SOBREPOSTO, 300#, AC, FR, SCH 40, ASTM A 105, ANSI B16.5	44,19
7	5	10"	FLANGE PESCOÇO, 300#, AC, FR, SCH 40, ASTM A 105, ANSI B16.5	220,95
8	2	10"	FLANGE PESCOÇO, 300#, AC, FR, SCH 40, ASTM A 105, ANSI B16.5	88,38
9	1	3/4"	FLANGE ES,300#, AC, FR, SCH 160, ASTM A 105, ANSI B16.5	1,31
10	1	3/4"	FLANGE CEGO, 300#, AC, FR, SCH.160, ASTM A 105, ANSI B16.5	1,4
			PARAFUSOS e JUNTAS	
11	80	1"X6.1/2"	PARAFUSO ESTOJO AL,ASTM A193 Gr7,PORCA ASTM A194 Gr2H ,HEX.PESADA ASME 16.5	81,25
12	32	1"X6.1/2"	PARAFUSO ESTOJO AL,ASTM A193 Gr7,PORCA ASTM A194 Gr2H ,HEX.PESADA ASME 16.5	32,5
13	4	5/8"X2.3/4"	PARAFUSO ESTOJO AL,ASTM A193 Gr7,PORCA ASTM A194 Gr2H ,HEX.PESADA ASME 16.5	0,71
14	5	10"	JUNTAS ESPIRALADA ,AISI304 ENCHIM. GRAFITE FLEXIVEL, ASME B16.20	3,9
15	2	10"	JUNTAS ESPIRALADA ,AISI304 ENCHIM. GRAFITE FLEXIVEL, ASME B16.20	1,56
16	1	3/4"	JUNTAS ESPIRALADA ,AISI304 ENCHIM. GRAFITE FLEXIVEL, ASME B16.20	0,04
			VALVULAS	
17	1	10"	VRE PORTINHOLA ,AFU,ASTM A216 Gr WCB,Trim A,(Obtur.AISI410,SEDE STELLITE)	384,0
18	1	10"	VALVULA DE CONTROLE (FCV-1530-517A) – (FD-4150.30-6500-831-PTD-001)	527,0
19	1	3/4"	VES, AFO, ASTM A105,Trim Q,(Obtur.AISI 410,SEDE RESIL)ALAVANCA TESTADA A FOGO; ES; 800#	2,5

PLOTAR COLORIDO

REV.	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO INICIAL	15/11/24	F678	BIGA	T27D

DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO DE PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA NORMA PETROBRAS N-381 - REV.M.

TRANSPETRO — DIRETORIA DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA

CLIENTE: TP/DDT/DTNNESE/UO-RJMG/BG/OPID

PROGRAMA: CENTRALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO CNCL

ÁREA: TERMINAL DE ILHA D'AGUA

TÍTULO: ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO
DESCARGA TUBULAÇÃO BOMBA P4-C- (10" - OC-6400-213-Ca)

INTERNA | ESCALA: S/ESC | FOLHA: 01 DE 02

Nº IS-4150.30-6500-200-PTD-021

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

PLANTA DE TUBULAÇÃO: DE-4150.30-6500-200-PDT-004

FLUXOGRAMA: DE-4150.30-6500-944-PTD-002

LINHA: 10"-OC-6400-213-Ca

ESPEC.: Ca | CLASSE: 300#


ISOLAMENTO: NI

OBSERVAÇÕES:

1) A lista de materais na cor ciano, refere-se aos itens novos que serão adicionados a tubulação existente.

2) A unidade de peso total na especificação da lista de materiais é "kg".

C:\Users\BIGA\Desktop\01-ISOMETRICO\7-BOMBA P4-C (ÓLEO COMBUSTÍVEL)\02-TUBULAÇÃO DE DESCARGA P4-C\IS-4150.30-6500-200-PTD-021_R0_F1-2.dwg

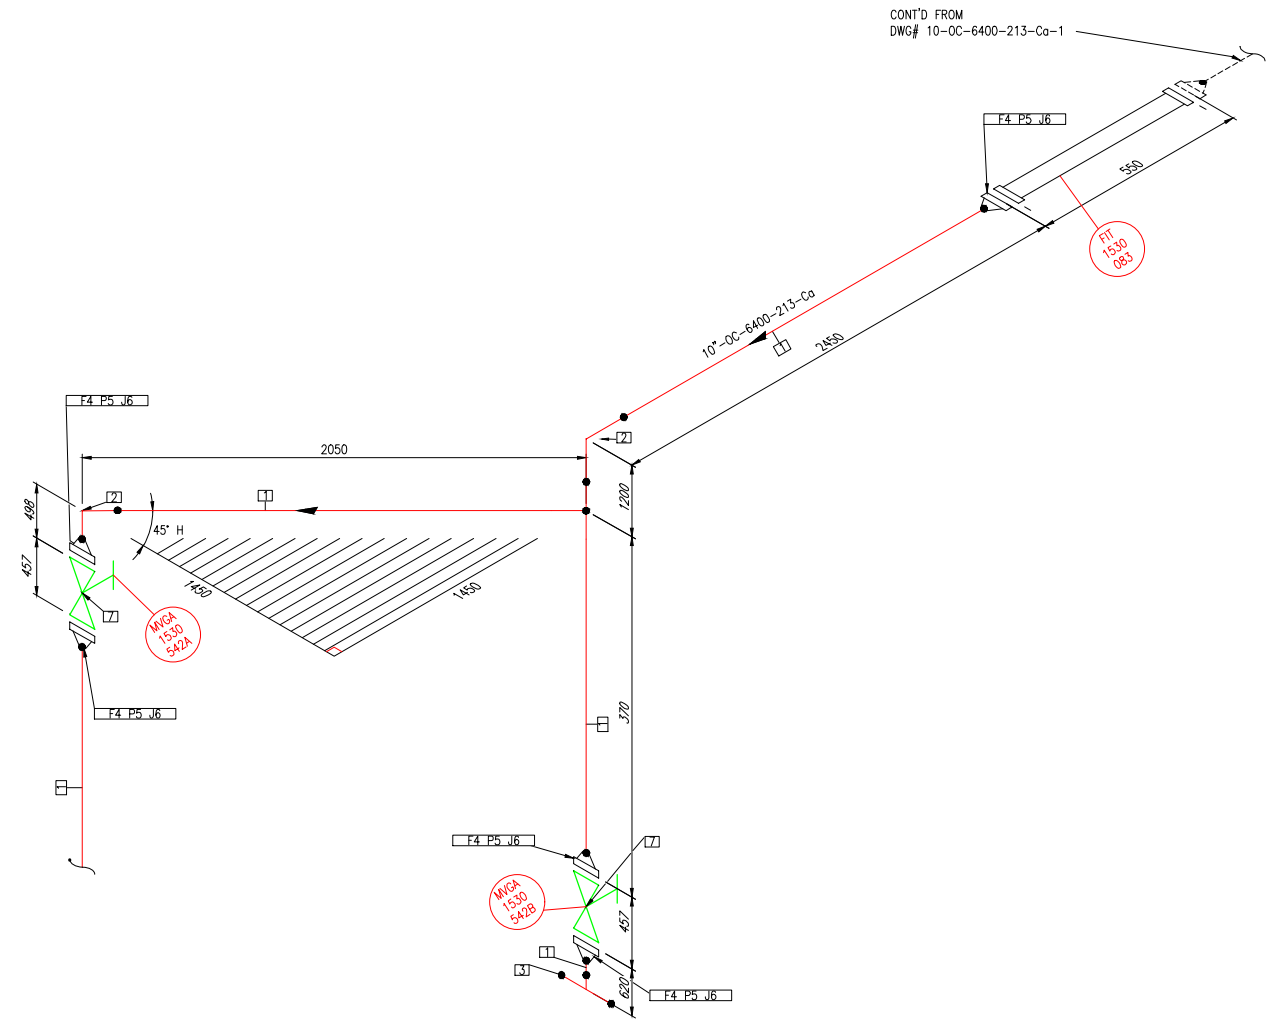

LISTA DE MATERIAL

ITEM	QUANT.	DIAM.	DESCRIÇÃO	PESO TOTAL
			TUBOS	
1	6,50M	10"	TUBO DE AÇO CARBONO SCH.40 API 5L GR B PSL1 ASME B36.10	391,88
			CONEXÕES	
2	2	10"	CURVA 90 GRAUS AC,PC,SCH.40,ASTM A 234 Gr WPB,ASME B16.9.	74,0
3	1	10"	TE RETO AC,PC,SCH.40,ASTM A 234 Gr WPB,ASME B16.9.	49,35
			FLANGES	
4	5	10"	FLANGE PESCOÇO, 300#, AC, FR, SCH 40, ASTM A 105, ANSI B16.5	220,95
			PARAFUSOS e JUNTAS	
5	80	1"X6.1/2"	PARAFUSO ESTOJO AL,ASTM A193 Gr7,PORCA ASTM A194 Gr2H ,HEX.PESADA ASME 16.5	81,25
6	5	10"	JUNTAS ESPIRALADA ,AISI304 ENCHIM. GRAFITE FLEXIVEL, ASME B16.20	3,9
			VALVULAS	
7	2	10"	VGA DE AFO ASTM A216 GR WCB. OBTUR, SEDE AISI 410, HARE, CA, ISO 10434 (API 602) MOTORIZADA (FD-4150.30-6500-833-PTD-001)	352,0

PLOTAR COLORIDO

REV.	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO INICIAL	15/11/24	F678	BIGA	T27D

DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO DE PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA NORMA PETROBRAS N-381 - REV.M.

BR TRANSPETRO — DIRETORIA DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA

CLIENTE: TP/DDT/DTNNESE/UO-RJMG/BG/OPID

PROGRAMA: CENTRALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO CNCL

ÁREA: TERMINAL DE ILHA D'AGUA

TÍTULO: ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO
DESCARGA TUBULAÇÃO BOMBA P4-C - (10" - OC-6400-213-Ca)

INTERNA | ESCALA: S/ESC | FOLHA: 02 DE 02

Nº: IS-4150.30-6500-200-PTD-021

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

PLANTA DE TUBULAÇÃO: DE-4150.30-6500-200-PDT-004

FLUXOGRAMA: DE-4150.30-6500-944-PTD-002

LINHA: 10"-OC-6400-213-Ca

ESPEC.: Ca | CLASSE: 300#

ISOLAMENTO: NI

OBSERVAÇÕES:

1) A lista de materais na cor ciano, refere-se aos itens novos que serão adicionados a tubulação existente.

2) A unidade de peso total na especificação da lista de materiais é "kg".

C:\Users\BIGA\Desktop\01-ISOMETRICO\7-BOMBA P4-C (ÓLEO COMBUSTÍVEL)\02-TUBULAÇÃO DE DESCARGA P4-C\IS-4150.30-6500-200-PTD-021_R0_F2-2.dwg