ÍNDICE DE REVISÃO DE FOLHAS

FOLHA	REV.	FOLHA	REV.	FOLHA	REV.	FOLHA	REV.	FOLHA	REV.	FOLHA	REV.	FOLHA	REV.	FOLHA	REV.	FOLHA	REV.	FOLHA	REV.
01	0																		
02	0																		
03	0																		
04	0																		
05	0																		
06	0																		

DESENHOS DE REFERÊNCIA

REV.	DESCRIÇÃO
0	ORIGINAL

ABREVIATURAS

NOTAS:

	REV. 0	~~REV. A~~	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	~~REV. F~~
DATA	10/07/2025						
EXECUÇÃO	T2EW						
VERIFICAÇÃO	T1WL						
APROVAÇÃO	TRVQ						

TRANSPETRO

TP/DOP/DTSSPCO/
UO–SPPCO/SIE/PRMN

DESENHO Nº: DE–4300.06–5112–700–PTD–001

CLIENTE: TP/DDT/DTSSPCO/UO–SPPCO/TSP/GRU — FOLHA: 01 de 06

PROGRAMA: RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DOCE CAPTADA — –

ÁREA: TERMINAL DE GUARULHOS

TÍTULO: RECUPERAÇÃO ÁGUA DOCE CAPTADA – CISTERNA
ESQUEMA ELÉTRICO

INTERNA

AutoCAD 2013

FORMULÁRIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV. M

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA TRANSPETRO, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA ÁREA DE SUA FINALIDADE


A–3
297 mm x 420 mm

PAINEL COMADO
CISTERNA 01



PN-CS1

PAINEL COMADO
CISTERNA 02

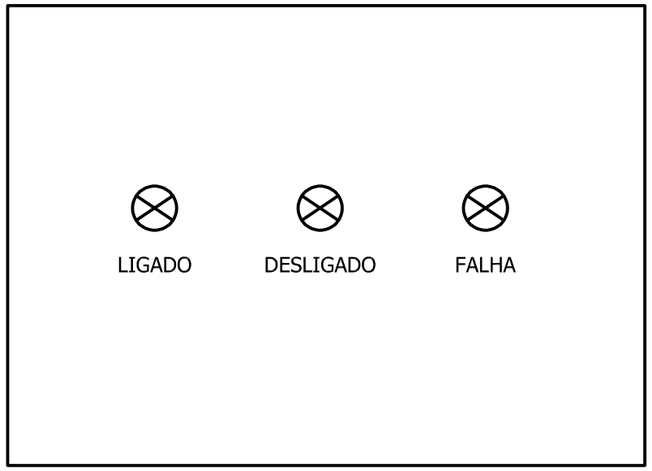


PN-CS2

TRANSPETRO	DESENHO	Nº DE-4300.06-5112-700-PTD-001	REV. 0
	ÁREA: TERMINAL DE GUARULHOS		FOLHA 02 de 06
	TÍTULO: RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DOCE CAPTADA ESQUEMA ELÉTRICO		INTERNA
			DTSSPCO/UO-SPPCO/SIE/PRMN

A3 - 420 X 297

PAINEL COMANDO
TRIFASICO 480 VCA

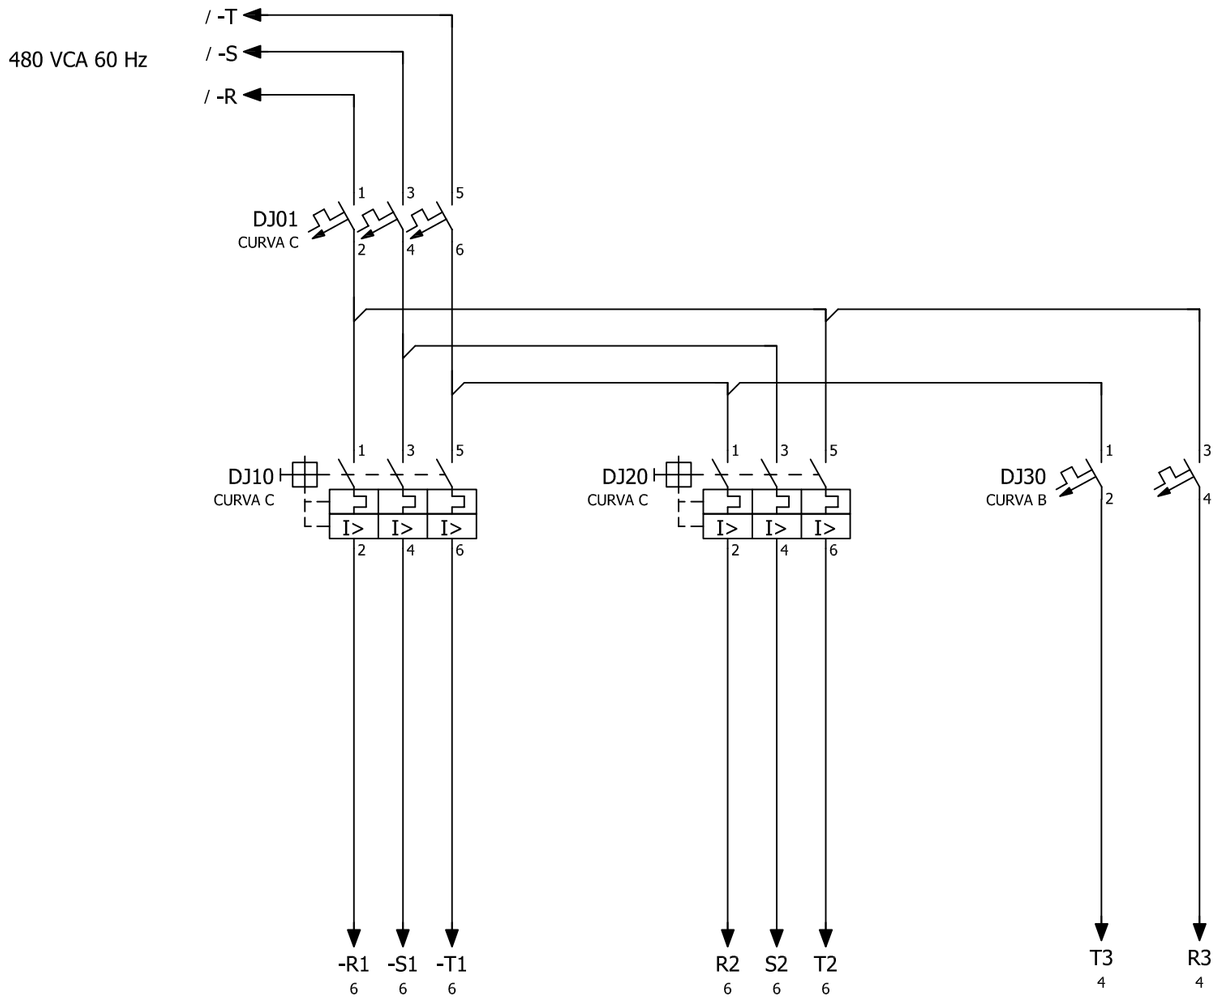


TRANSPETRO	DESENHO	Nº DE-4300.06-5112-700-PTD-001	REV. 0
	ÁREA: TERMINAL DE GUARULHOS		FOLHA 03 de 06
	TÍTULO: RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DOCE CAPTADA ESQUEMA ELÉTRICO		INTERNA
			DTSSPCO/UO-SPPCO/SIE/PRMN

A3 - 420 X 297

PAINEL PN-CS1
COMANDO ELÉTRICO

X10 - SINAIS CAMPO -> PN-CS1
X20 - PN-CS2 -> PN-CS1

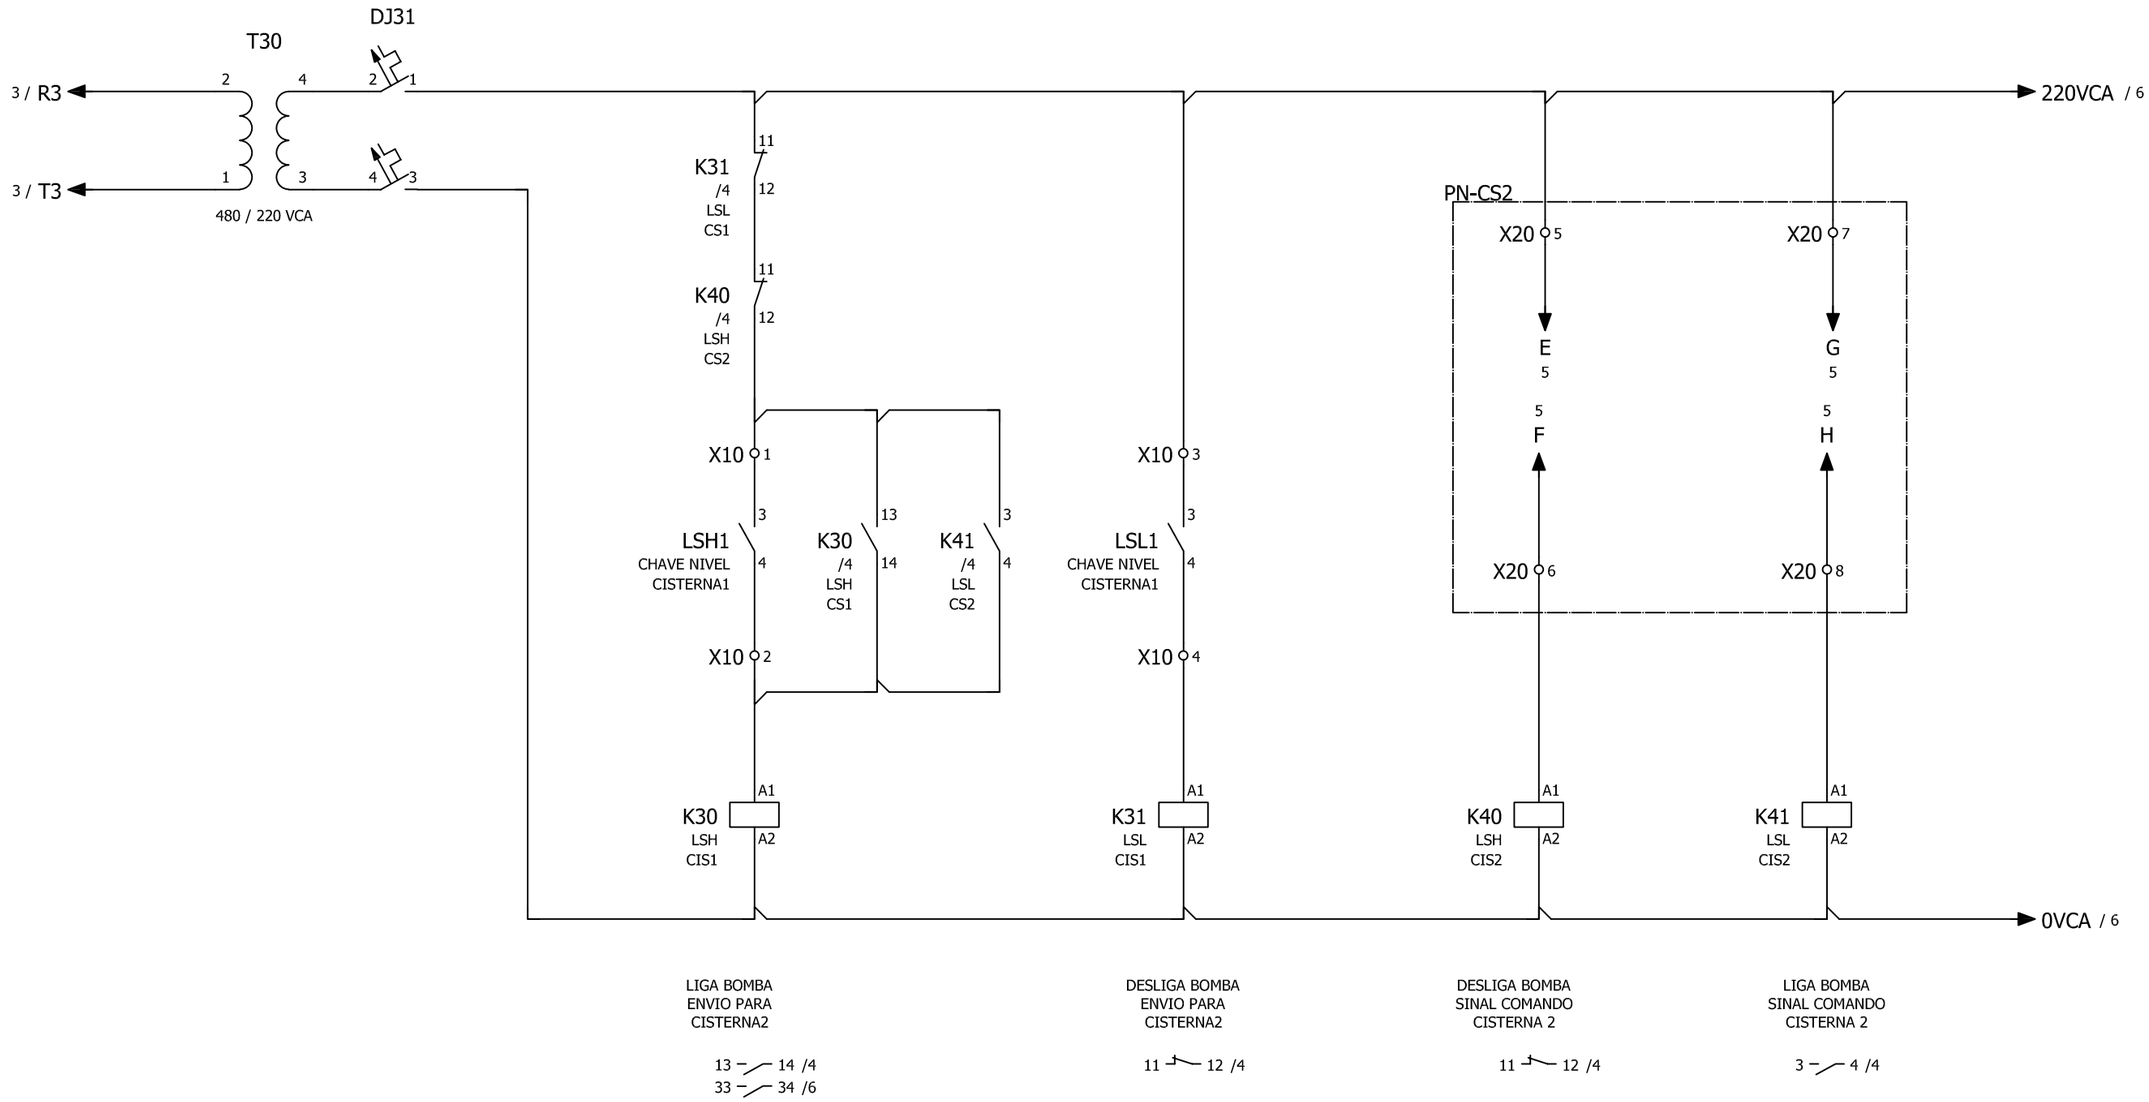


TRANSPETRO	DESENHO	Nº DE-4300.06-5112-700-PTD-001	REV. 0
	ÁREA: TERMINAL DE GUARULHOS		FOLHA 04 de 06
	TÍTULO: RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DOCE CAPTADA ESQUEMA ELÉTRICO		INTERNA
			DTSSPCO/UO-SPPCO/SIE/PRMN

A3 - 420 X 297

PAINEL PN-CS2
COMANDO ELÉTRICO

X10 - SINAIS CAMPO -> PN-CS1
X20 - PN-CS2 -> PN-CS1

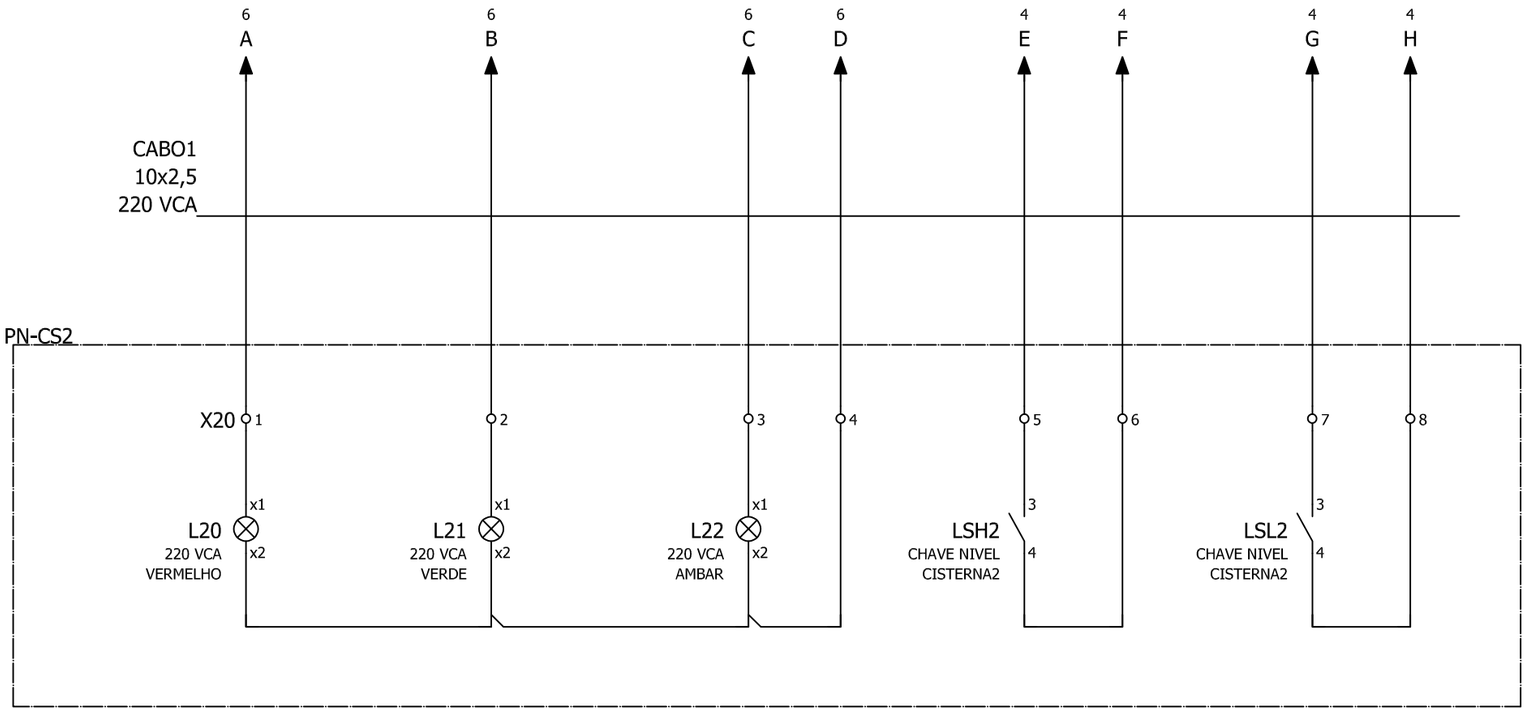

TRANSPETRO	DESENHO	Nº DE-4300.06-5112-700-PTD-001	REV. 0
	ÁREA: TERMINAL DE GUARULHOS	FOLHA 05 de 06	
	TÍTULO: RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DOCE CAPTADA ESQUEMA ELÉTRICO	INTERNA	
		DTSSPCO/UO-SPPCO/SIE/PRMN	

A3 - 420 X 297

X10 - SINAIS CAMPO -> PN-CS1
X20 - PN-CS2 -> PN-CS1

3 / R1
3 / S1
3 / T1
3 / R2
3 / S2
3 / T2
4 / -220VCA

K10 /6
K20 /6
RT10 /6 /6
RT20 /6 /6
B1
B2
M 3~
U1 V1 W1 PE

BOMBA PRINCIPAL
BOMBA SECUNDARIA

BE
EMERGÊNCIA PAINEL
BD
DESLIGA PAINEL
CS-MODO
MANUAL
AUTOMATICO
BL
LIGA PAINEL
K30 /4
LSH1
CS1
CS-BOMBA
B PRINC
B SEC

PN-CS2
X20 1
X20 2
X20 3
X20 4
A 5
B 5
C 5
D 5

L10 220 VCA VERMELHO
L11 220 VCA VERDE
L12 220 VCA AMBAR
4 / -0VCA

LIGADO
DESLIGADO
FALHA

K10 220 VCA
K20 220 VCA

TRANSPETRO	DESENHO	Nº DE-4300.06-5112-700-PTD-001	REV. 0
	ÁREA: TERMINAL DE GUARULHOS		FOLHA 06 de 06
	TÍTULO: RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DOCE CAPTADA ESQUEMA ELÉTRICO		INTERNA
			DTSSPCO/UO-SPPCO/SIE/PRMN

A3 - 420 X 297