

PLANTA
ESC.: 1:200

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DE-4200.02-5420-944-PTD-001 FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA – SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – PÍER SECUNDÁRIO

NOTAS GERAIS

1. PLANTA DE SEGURANÇA CONSIDERANDO O PROJETO DE ABASTECIMENTO DE BARCAÇA DE ATÉ 5 MIL TPB NO PÍER SECUNDÁRIO. ELEMENTOS NA COR VERMELHO SÃO NOVOS OU SUBSTITUIÇÕES, ENQUANTO OS EXISTENTES ESTÃO NA COR PRETA.
2. A INCLUSÃO DE DOIS CANHÕES-MONITORES FIXOS DE 500 GPM ATENDE À NORMA PETROBRAS N-1203G REQUERENDO VAZÃO DE 1000 GPM PARA PÍER COM EMBARCAÇÕES DE ATÉ 20 MIL TPB. OBSERVA-SE QUE SE TRATAM DE FLUÍDOS (ÓLEO COMBUSTÍVEL E DIESEL MARÍTIMO) COM PONTO DE FULGOR MÍNIMO DE 60°C (COMBUSTÍVEIS CLASSE IIIA).
3. O ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO CONTÉM 06 LANCES DE MANGUEIRAS 1.1/2", 06 LANCES DE MANGUEIRAS 2.1/2", 02 ESGUICHOS DE JATO SÓLIDO, 02 CHAVES DE MANGUEIRA E 01 DIVISOR 2.1/2" PARA 1.1/2".
4. OS CANHÕES MONITORES FIXOS DEVEM TER CAPACIDADE DE 500 GPM E TUBO PICKUP PARA ATUAR COM ÁGUA OU ESPUMA.
5. BOMBONA DE LGE RELOCADA DA PROXIMIDADE DO ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO PARA O HE-250.

LEGENDA

- TUBULAÇÃO NOVA
- TUBULAÇÃO EXISTENTE
- ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO
- HIDRANTE TIPO IV (04 SAÍDAS E CANHÃO-MONITOR)
- EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6 kg (4A-40BC)
- EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 50 kg (80BC)
- BOMBONA 200 L LGE AFFF 3%
- CARRETA PORTÁTIL DE LGE 200 L AFFF 3% COM PROPORCIONADOR E MANGUEIRAS

PLANTA CHAVE

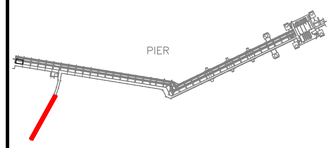

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO ORIGINAL	25/07/23	TDQ7	JRP1	TRL5

DE ACORDO COM O DOCUMENTO PE-3TP-00218 AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA TRANSPETRO, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. FORMULÁRIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV M.

TRANSPETRO | DIRETORIA DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA

CLIENTE: TP/DOP/DTNNESE/UO-RJMG/ANGRA/OP

PROJETO: ABASTECIMENTO DE BUNKER – PÍER SECUNDÁRIO

ÁREA: TERMINAL DE ANGRA DOS REIS – ÁREA AUXILIAR

TÍTULO: PLANTA DE SEGURANÇA PÍER SECUNDÁRIO

PROJETO BÁSICO	DESENHO	TPP-535	
	ESCALA INDICADA	FOLHA	01 DE 01
INTERNA			

Nº DE-4200.02-6000-947-PTD-001

A1 - 841 x 594